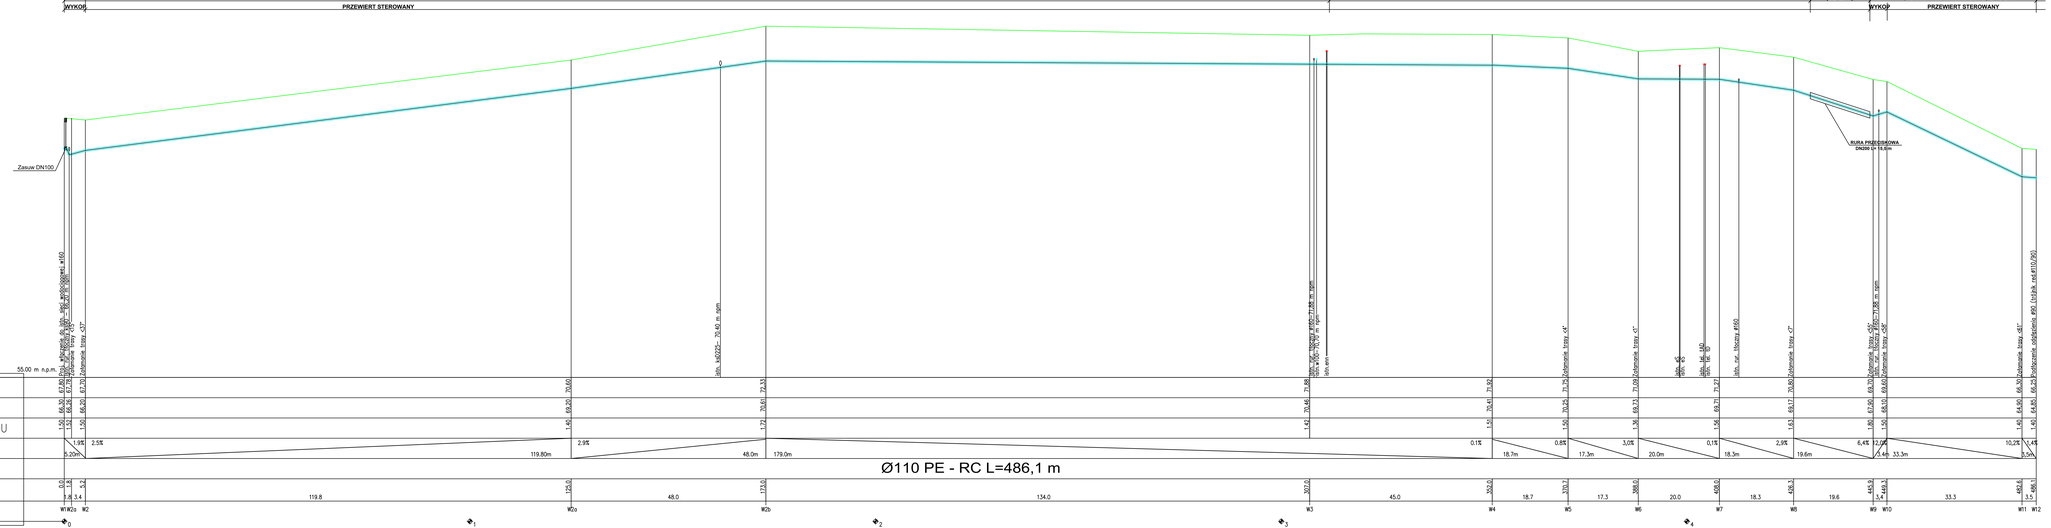

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. LUBIATÓW, GM. SŁAWA (W1-W12) - cz. 1

UWAGA:

1.ZAŁOŻONA MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ PIONOWA W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z SIECIAMI UZBROJENIA TERENU: L=0,20m.

2.RZĘDNE SIECI UZBROJENIA TERENU, DLA KTÓRYCH NA MAPACH NIE PODANO ZAGŁĘBIENIA SĄ RZĘDNYMI ZAŁOŻONYMI – PODLEGAJĄ WERYFIKACJI NA BUDOWIE.

3. ZA ZGODĄ INWESTORA DOPUSZCZA SIĘ ZMIANĘ ZAGŁĘBIENIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

4. DLA ISTNIEJĄCYCH SIECI UZBROJENIA TERENU, DLA KTÓRYCH NA MAPACH NIE PODANO RZĘDNYCH, POSADOWIENIA, NA PROFILACH PRZYJĘTO ŚREDNIE ZAGŁĘBIENIE DO OSI:
– SIECI ENERGETYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE: 0,80m;
– SIECI WODOCIĄGOWE: 1,40m;
– KANALIZACJA SANITARNA: 1,40m;

5. PRACE ZIEMNE I PRZEKOPY PRÓŻNE W POBLIZU ISTNIEJĄCYCH SIECI – WYKONAĆ RĘCZNIE.

6. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

7. ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI BHP. KOMORY PRZECISKOWE/PRZEWIERTOWE POMIMNY ZAPEWNIAĆ STABILNOŚĆ URZĄDZENIA ORAZ SPEŁNIAĆ WARUNKI BHP.

| | | |